

## Акт технического осмотра

от "1" сентября 2023г.

Объект: курорт «Красная Поляна»

### Комиссия в составе:

Начальник отдела эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования А.В. Дмитриев  
Главный менеджер по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования А.А. Волконидов

Ведущий инженер по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования Ю.В. Богданов

**Произвели осмотр:** холодильного контура тепловых насосов ТРЦ

**Место расположения:** ТРЦ

### В результате осмотра выявлено:

1. Высокая зашлакованность системы трубопроводов холодоснабжения «Градирни-Тепловые насосы). Вследствие чего ТН ТРЦ переходят в аварийный режим.

### По результатам осмотра назначено выполнение следующих мероприятий:

Требуется замена теплоносителя и промывка системы трубопроводов.

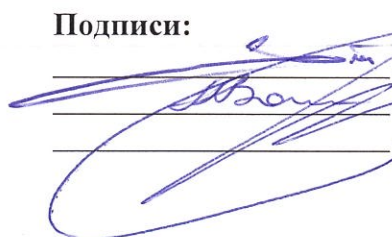
№ п/п	Наименование работ	Объем	
		Ед.изм.	Кол.
1	Слив и утилизация теплоносителя.	м3	3,4
2	Промывка системы трубопроводов хим. средствами и удаление отложений/коррозии.	м3	3,4
3	Замена воздухоотводчиков и манометров.	шт	18
4	Опрессовка системы трубопроводов.	сист	1
5	Промывка внутреннего контура тепловых насосов	шт	112
6	Промывка теплообменников	шт	2

\* Указанный перечень видов и объемов работ является предварительным и уточняется в процессе выполнения работ

### Дополнительная информация:

(Заполняется при необходимости)

### Подписи:

 / Дмитриев А.В./  
\_\_\_\_\_/ Волконидов А.А./  
\_\_\_\_\_/ Богданов Ю.В./